


P:\19199_Thierhaupten\Hochwasser\01 CAD\01 Konzept_Surzflutmanagement\191909-02-HW_EZG.dgn

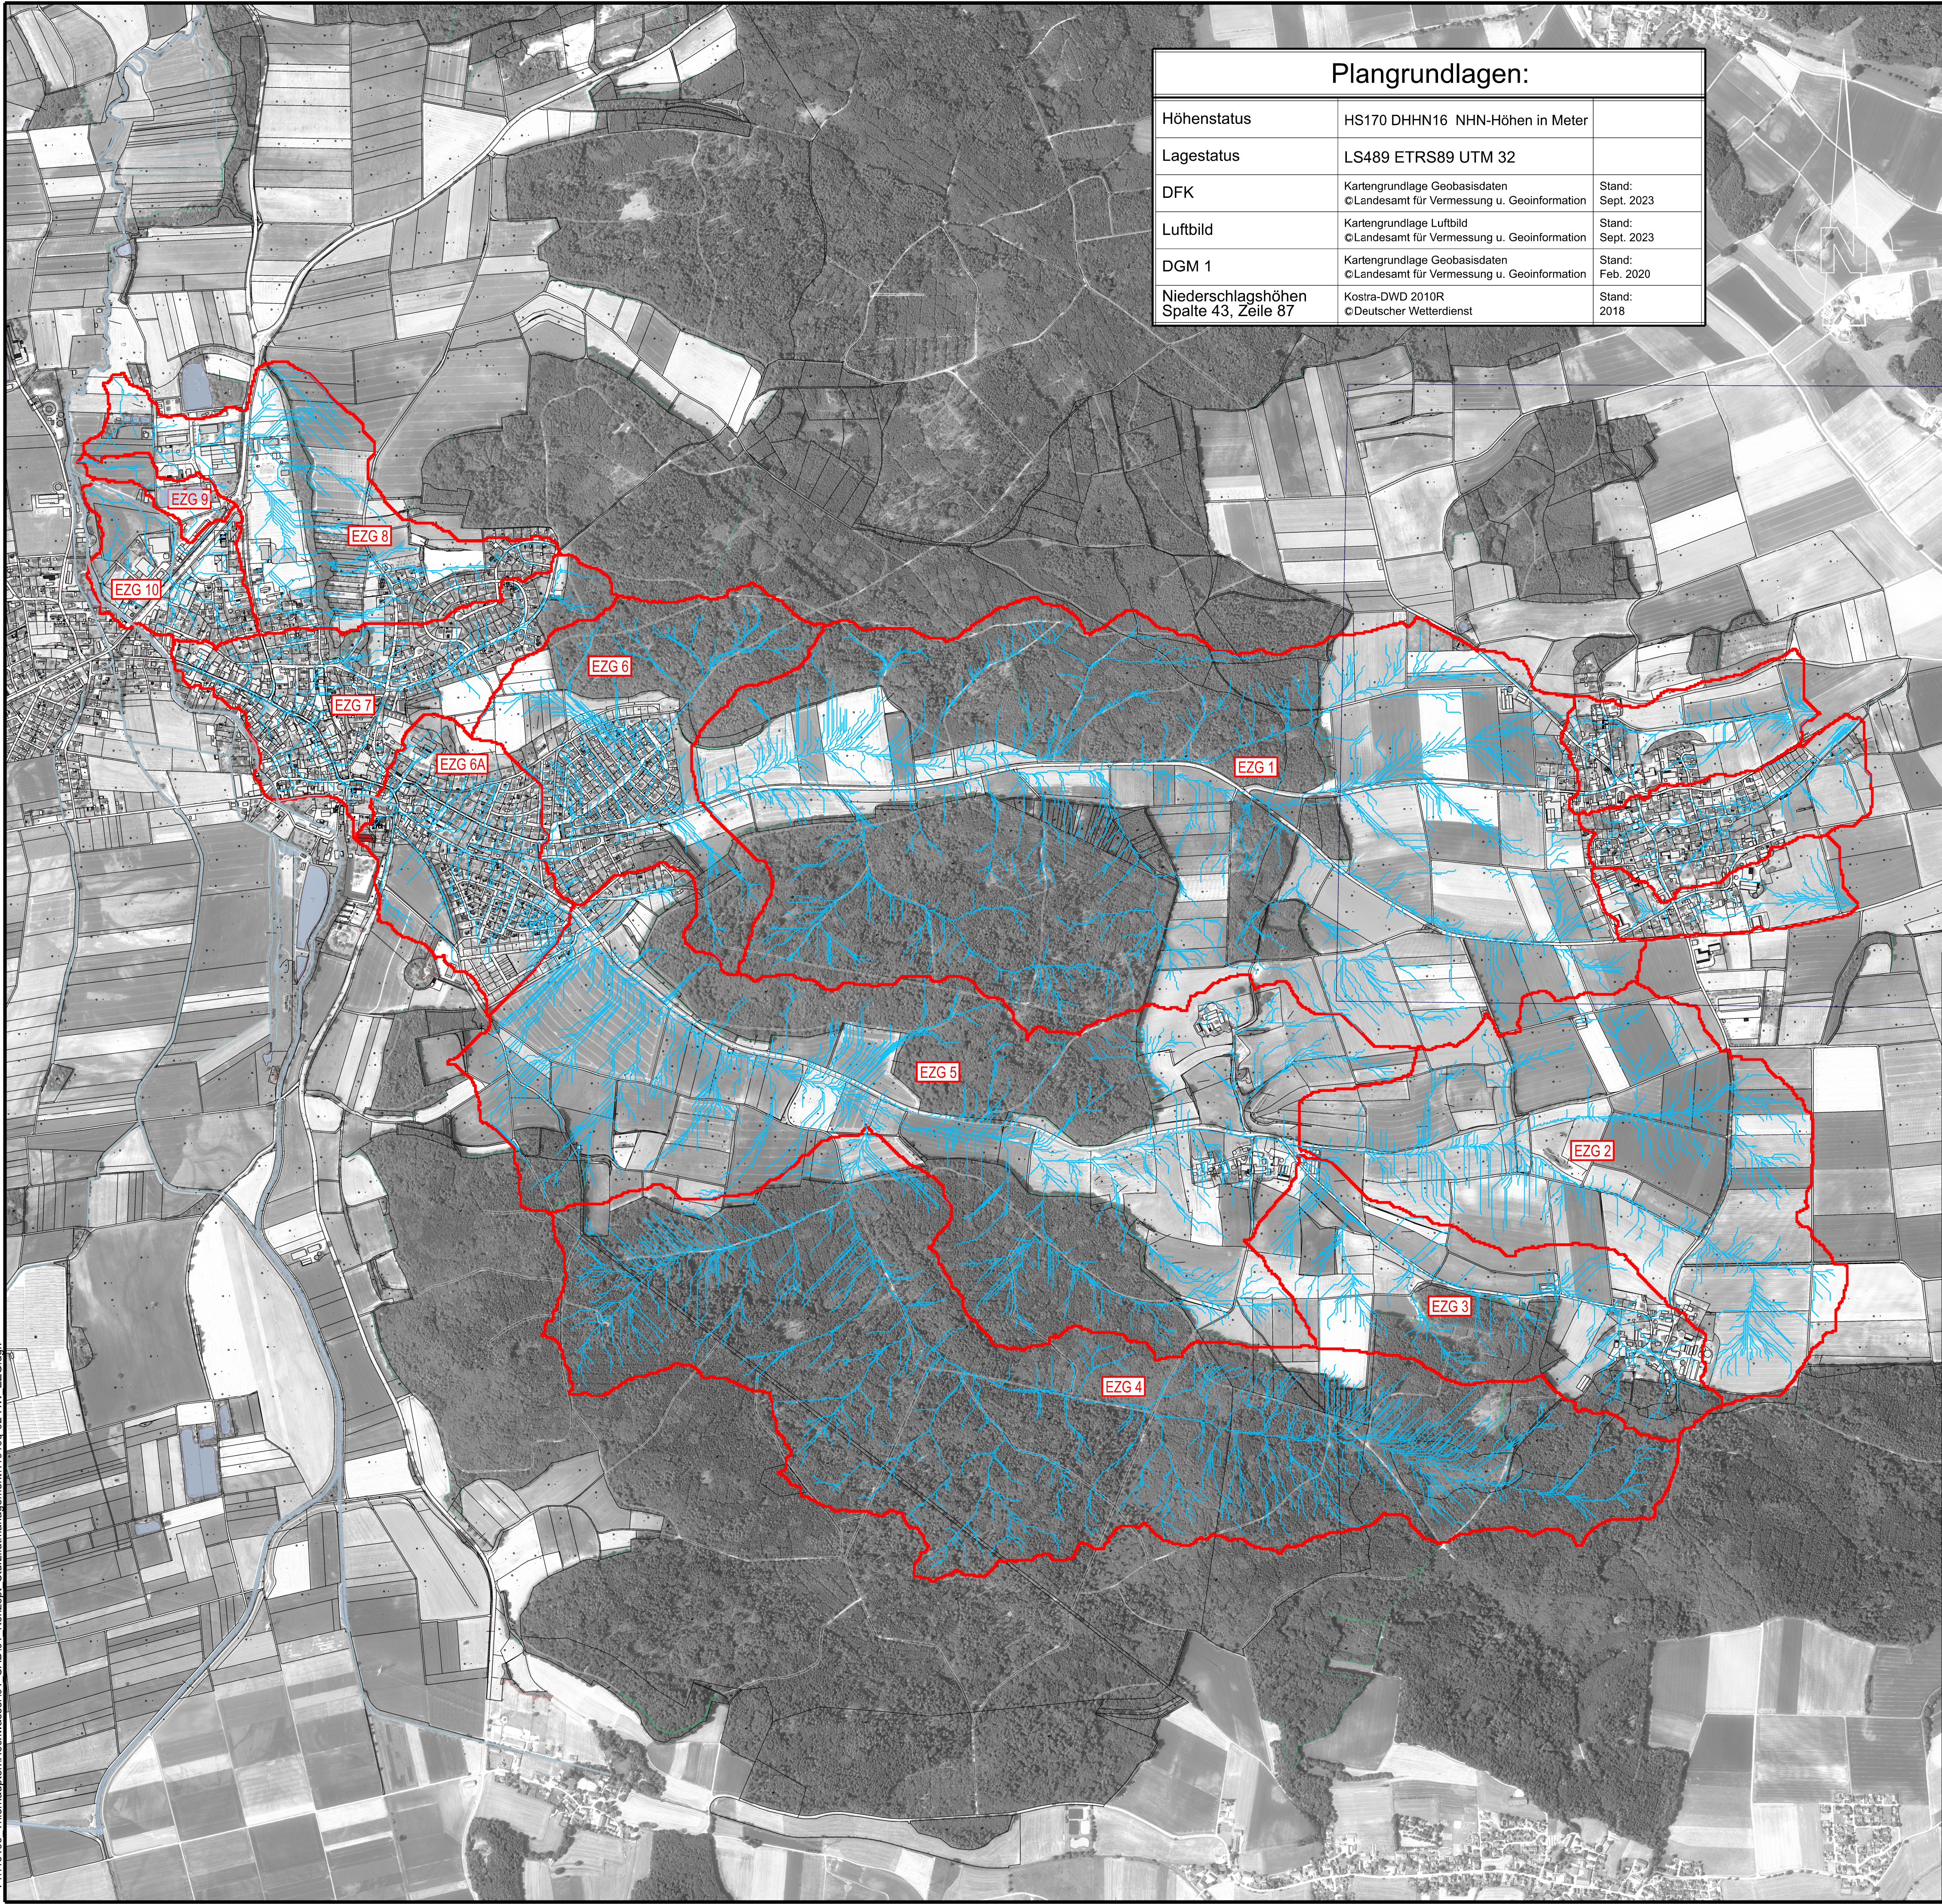

Plangrundlagen:		
Höhenstatus	HS170 DHHN16 NHN-Höhen in Meter	
Lagestatus	LS489 ETRS89 UTM 32	
DFK	Kartengrundlage Geobasisdaten ©Landesamt für Vermessung u. Geoinformation	Stand: Sept. 2023
Luftbild	Kartengrundlage Luftbild ©Landesamt für Vermessung u. Geoinformation	Stand: Sept. 2023
DGM 1	Kartengrundlage Geobasisdaten ©Landesamt für Vermessung u. Geoinformation	Stand: Feb. 2020
Niederschlagshöhen Spalte 43, Zeile 87	Kostra-DWD 2010R ©Deutscher Wetterdienst	Stand: 2018

Legende:			
	EZG ID = 1	= 68,2 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 2,97 km² = 3 h = 2,6 m³/s = 0,9 m³/(s*km²) = 3468,13 m = 0,06 m/m
	EZG ID = 2	= 67,3 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 1,13 km² = 3 h = 1,03 m³/s = 0,9 m³/(s*km²) = 2017,22 m = 0,06 m/m
	EZG ID = 3	= 67,5 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,61 km² = 3 h = 0,59 m³/s = 1,0 m³/(s*km²) = 1758,68 m = 0,07 m/m
	EZG ID = 4	= 67,7 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 2,18 km² = 3 h = 1,75 m³/s = 0,8 m³/(s*km²) = 3416,43 m = 0,06 m/m
	EZG ID = 5	= 68,4 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 2,21 km² = 3 h = 2,01 m³/s = 0,9 m³/(s*km²) = 3310,78 m = 0,09 m/m
	EZG ID = 6	= 67,5 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,62 km² = 3 h = 0,64 m³/s = 1,0 m³/(s*km²) = 1362,25 m = 0,09 m/m
	EZG ID = 6A	= 78,8 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,37 km² = 3 h = 1,17 m³/s = 3,2 m³/(s*km²) = 1055,75 m = 0,08 m/m
	EZG ID = 7	= 86 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,45 km² = 3 h = 1,66 m³/s = 3,7 m³/(s*km²) = 1720,6 m = 0,08 m/m
	EZG ID = 8	= 79 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,52 km² = 3 h = 1,0 m³/s = 1,9 m³/(s*km²) = 1972,77 m = 0,07 m/m
	EZG ID = 9	= 84,2 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,05 km² = 3 h = 0,14 m³/s = 2,8 m³/(s*km²) = 542,07 m = 0,02 m/m
	EZG ID = 10	= 85,6 CN-Wert Fläche maßgebende Regendauer HQ100-Spitzenabfluss Abflusspende HQ100 max. Fließweglänge mittleres Gebietsgefälle	= 0,18 km² = 3 h = 0,57 m³/s = 3,2 m³/(s*km²) = 820,07 m = 0,02 m/m
	potentielle Fließwege		

Markt
Thierhaupten

Der Bauherr:			
..... /			
Projekt: Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement			
Plan: Lageplan EZG mit Fließwege		Konzept Proj.Nr.: 119 199 Datum: Neusäß, den 26.08.2024	
Vermessen:	Bestand gezeichnet:	Maßstab:	Plangröße:
Entworfen:	Planung gezeichnet:	1:10000	0.48qm
Geprüft:	N. Schmid Bauleitung:	Plan-Nr.: 119199-02-HW	Beilage-Nr.: -
Index	Datum	Art der Änderung	Name
a			
b			
c			
WASSER VERKEHR RAUM VERMESSUNG GIS UMWELT TECHNIK BETREUUNG PLANUNG			
Richard-Wagner-Straße 6 86356 Neusäß Tel.: 0821/46059-0 Fax.: 0821/46059-99		 ... invent the future Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG www.steinbacher-consult.com info@steinbacher-consult.com	Alemannenstraße 19 A 86637 Wertingen Tel.: 08272/9956-0 Fax.: 08272/9956-99
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte unzulässig und strafbar			